par: LINDA LEMIEUX

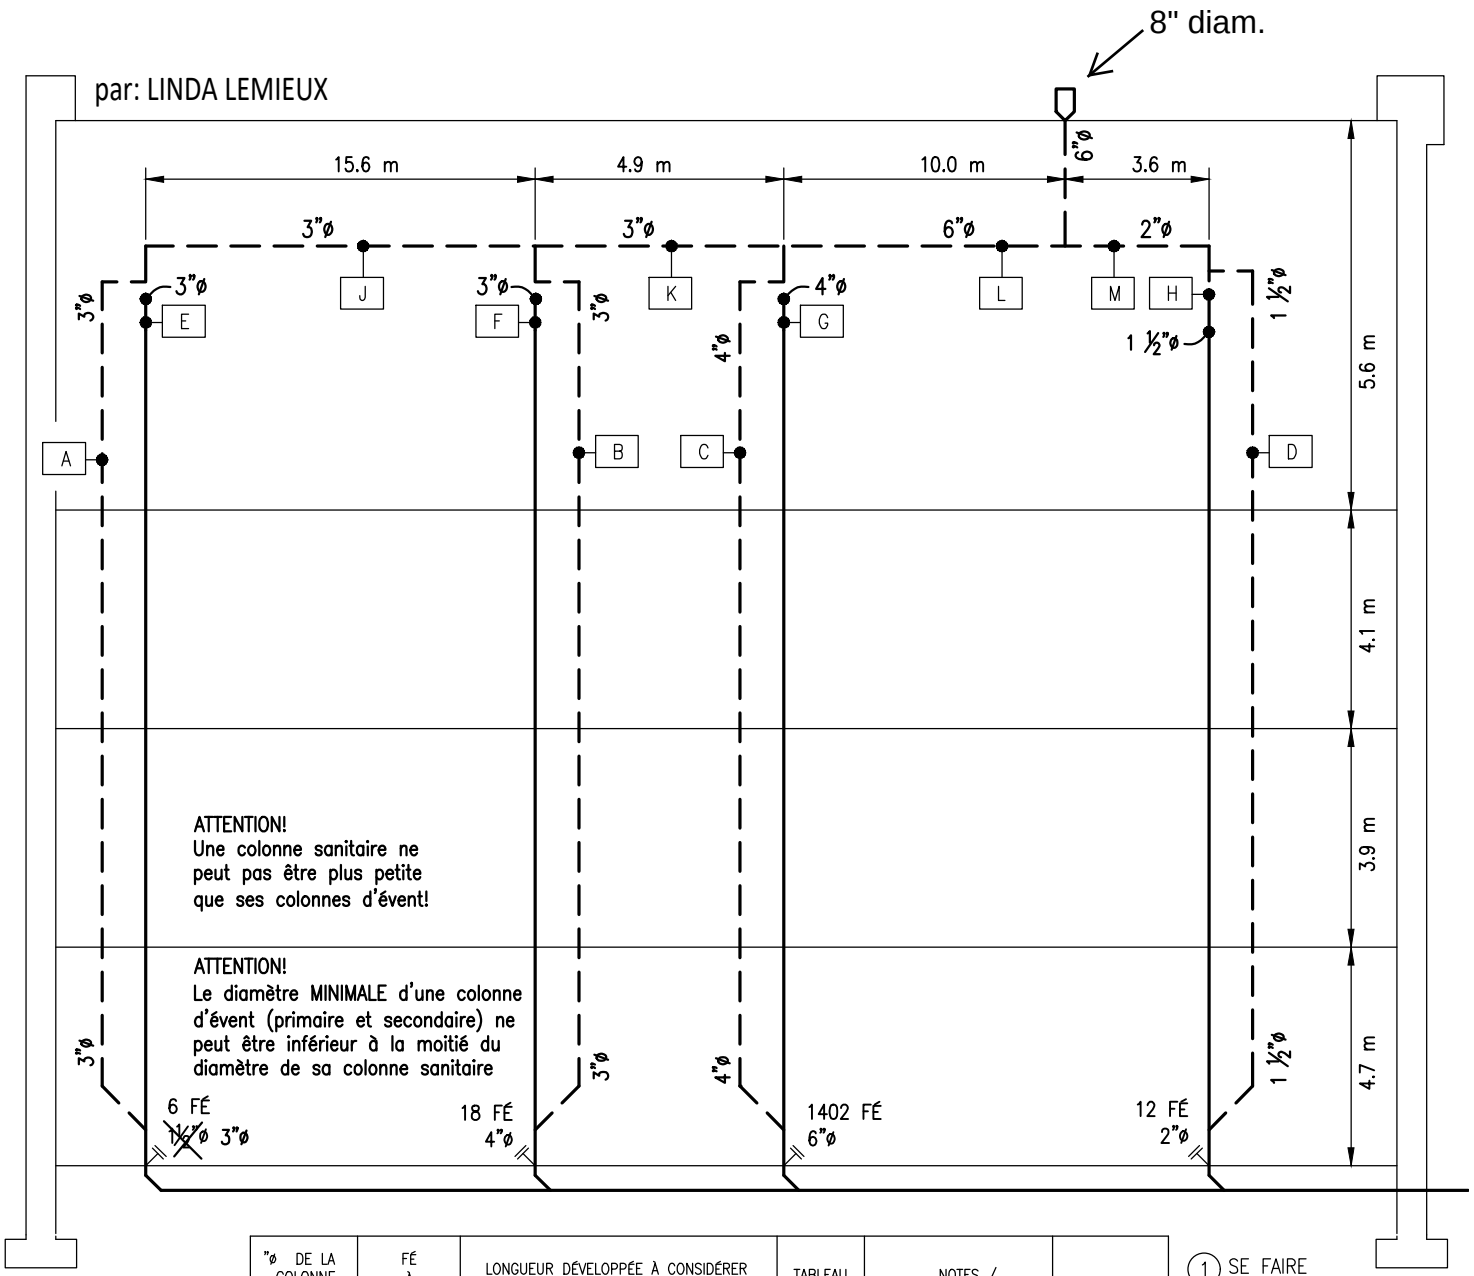

		"ø DE LA COLONNE SANITAIRE	FÉ À DESSERVIR	LONGUEUR DÉVELOPPÉE À CONSIDÉRER		TABLEAU	NOTES / CONTRAINTES	
COLONNES DE VENTILATION SECONDAIRES	A	1 ½"ø	6	4.7 + 3.9 + 4.1 + 5.6	18.3		DOIT ÊTRE MINIMUM 3"ø	~~1 ½"ø~~ 3"ø
	B	4"ø	18	4.7 + 3.9 + 4.1 + 5.6	18.3			3"ø
	C	6"ø	1402	4.7 + 3.9 + 4.1 + 5.6	18.3			4"ø
	D	2"ø	12	4.7 + 3.9 + 4.1 + 5.6	18.3			1 ½"ø
COLONNES DE VENTILATION PRIMAIRES	E	1 ½"ø	6	5.6 + 15.6 + 4.9 + 10.0	36.1		NE PEUX PAS ÊTRE PLUS PETIT QUE A	~~1 ½"ø~~ 3"ø
	F	4"ø	18	5.6 + 4.9 + 10.0	20.5			3"ø
	G	6"ø	1402	5.6 + 10.0	15.6			4"ø
	H	2"ø	12	5.6 + 3.6	9.2			1 ½"ø
TRONÇONS DE COLLECTEURS DE VENTILATION	J		6	4.7 + 3.9 + 4.1 + 5.6 + 15.6	33.9		DOIT ÊTRE MINIMUM 3"ø	~~2"ø~~ 3"ø
	K		6 + 18 24	4.7 + 3.9 + 4.1 + 5.6 + 15.6 + 4.9	38.8		DOIT ÊTRE MINIMUM 3"ø	3"ø
	L		6 +18 +1 402 1426	4.7 + 3.9 + 4.1 + 5.6 + 15.6 + 4.9 + 10.0	48.8		DOIT ÊTRE MINIMUM 3"ø	~~5"ø~~ 6"ø
	M		12	4.7 + 3.9 + 4.1 + 5.6 + 3.6	21.9			2"ø
DÉBOUCHÉ À L'AIR LIBRE			TOUS 6 + 18 + 1402 + 12 1438	RECOPIER LA LONGUEUR LA PLUS LONGUE ENTRE TRONÇON L OU M	48.8		TABLEAU DES COLLECTEURS, MÊME SI COURSE VERTICALE	~~5"ø~~ 6"ø
SORTIE AU TOIT							DOIT ÊTRE DE 1 DIAMÈTRE DE PLUS QUE LE DÉBOUCHÉ	8"ø

1. SE FAIRE UN TABLEAU
2. DÉTERMINER LA COURSE LA PLUS LONGUE QUI DOIT ÊTRE DE 3"ø MINIMUM
3. REMPLIR LE TABLEAU DES 3 PREMIÈRES COLONNES
4. DIMENSIONNER AU TABLEAU, PUIS, REPORTER AU DIAGRAMME
   - 1er: VENTILATION SECONDAIRE
   - 2me: VENTILATION PRIMAIRE
   - 3me: COLLECTEUR
5. DIMENSIONNER LE DÉBOUCHÉ À L'AIR LIBRE
6. DIMENSIONNER LA SORTIE AU TOIT
7. ATTENTION!