




Système de DÉRIVATION (BY-PASS)

1. Conduit de Dérivation (By-Pass)
2. VM dans Conduit de DÉRIVATION
3. Sonde de pression statique au 2/3 de la course d'Alimentation
4. Filerie reliant le VM et la Sonde

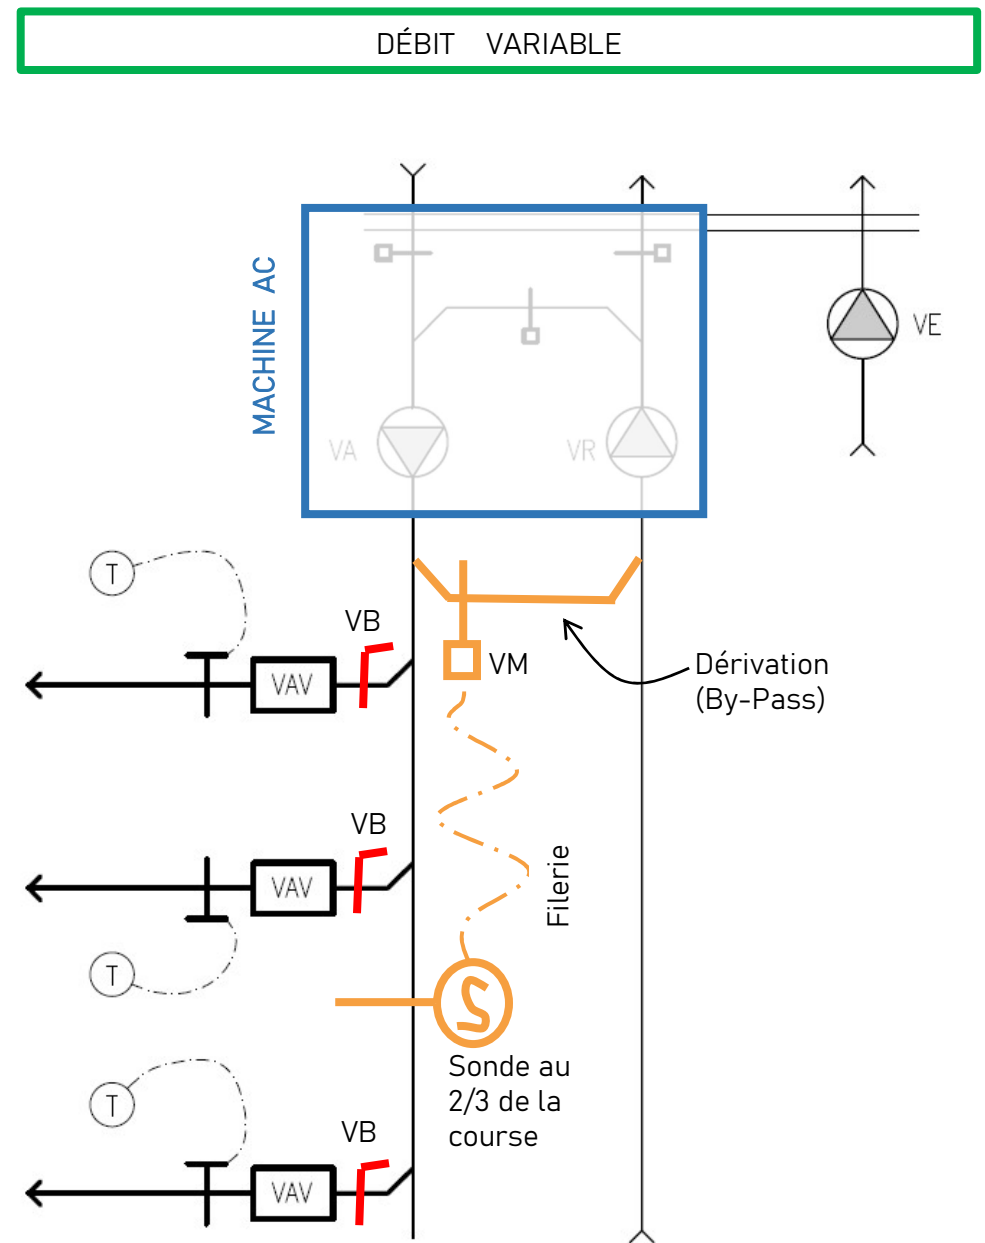


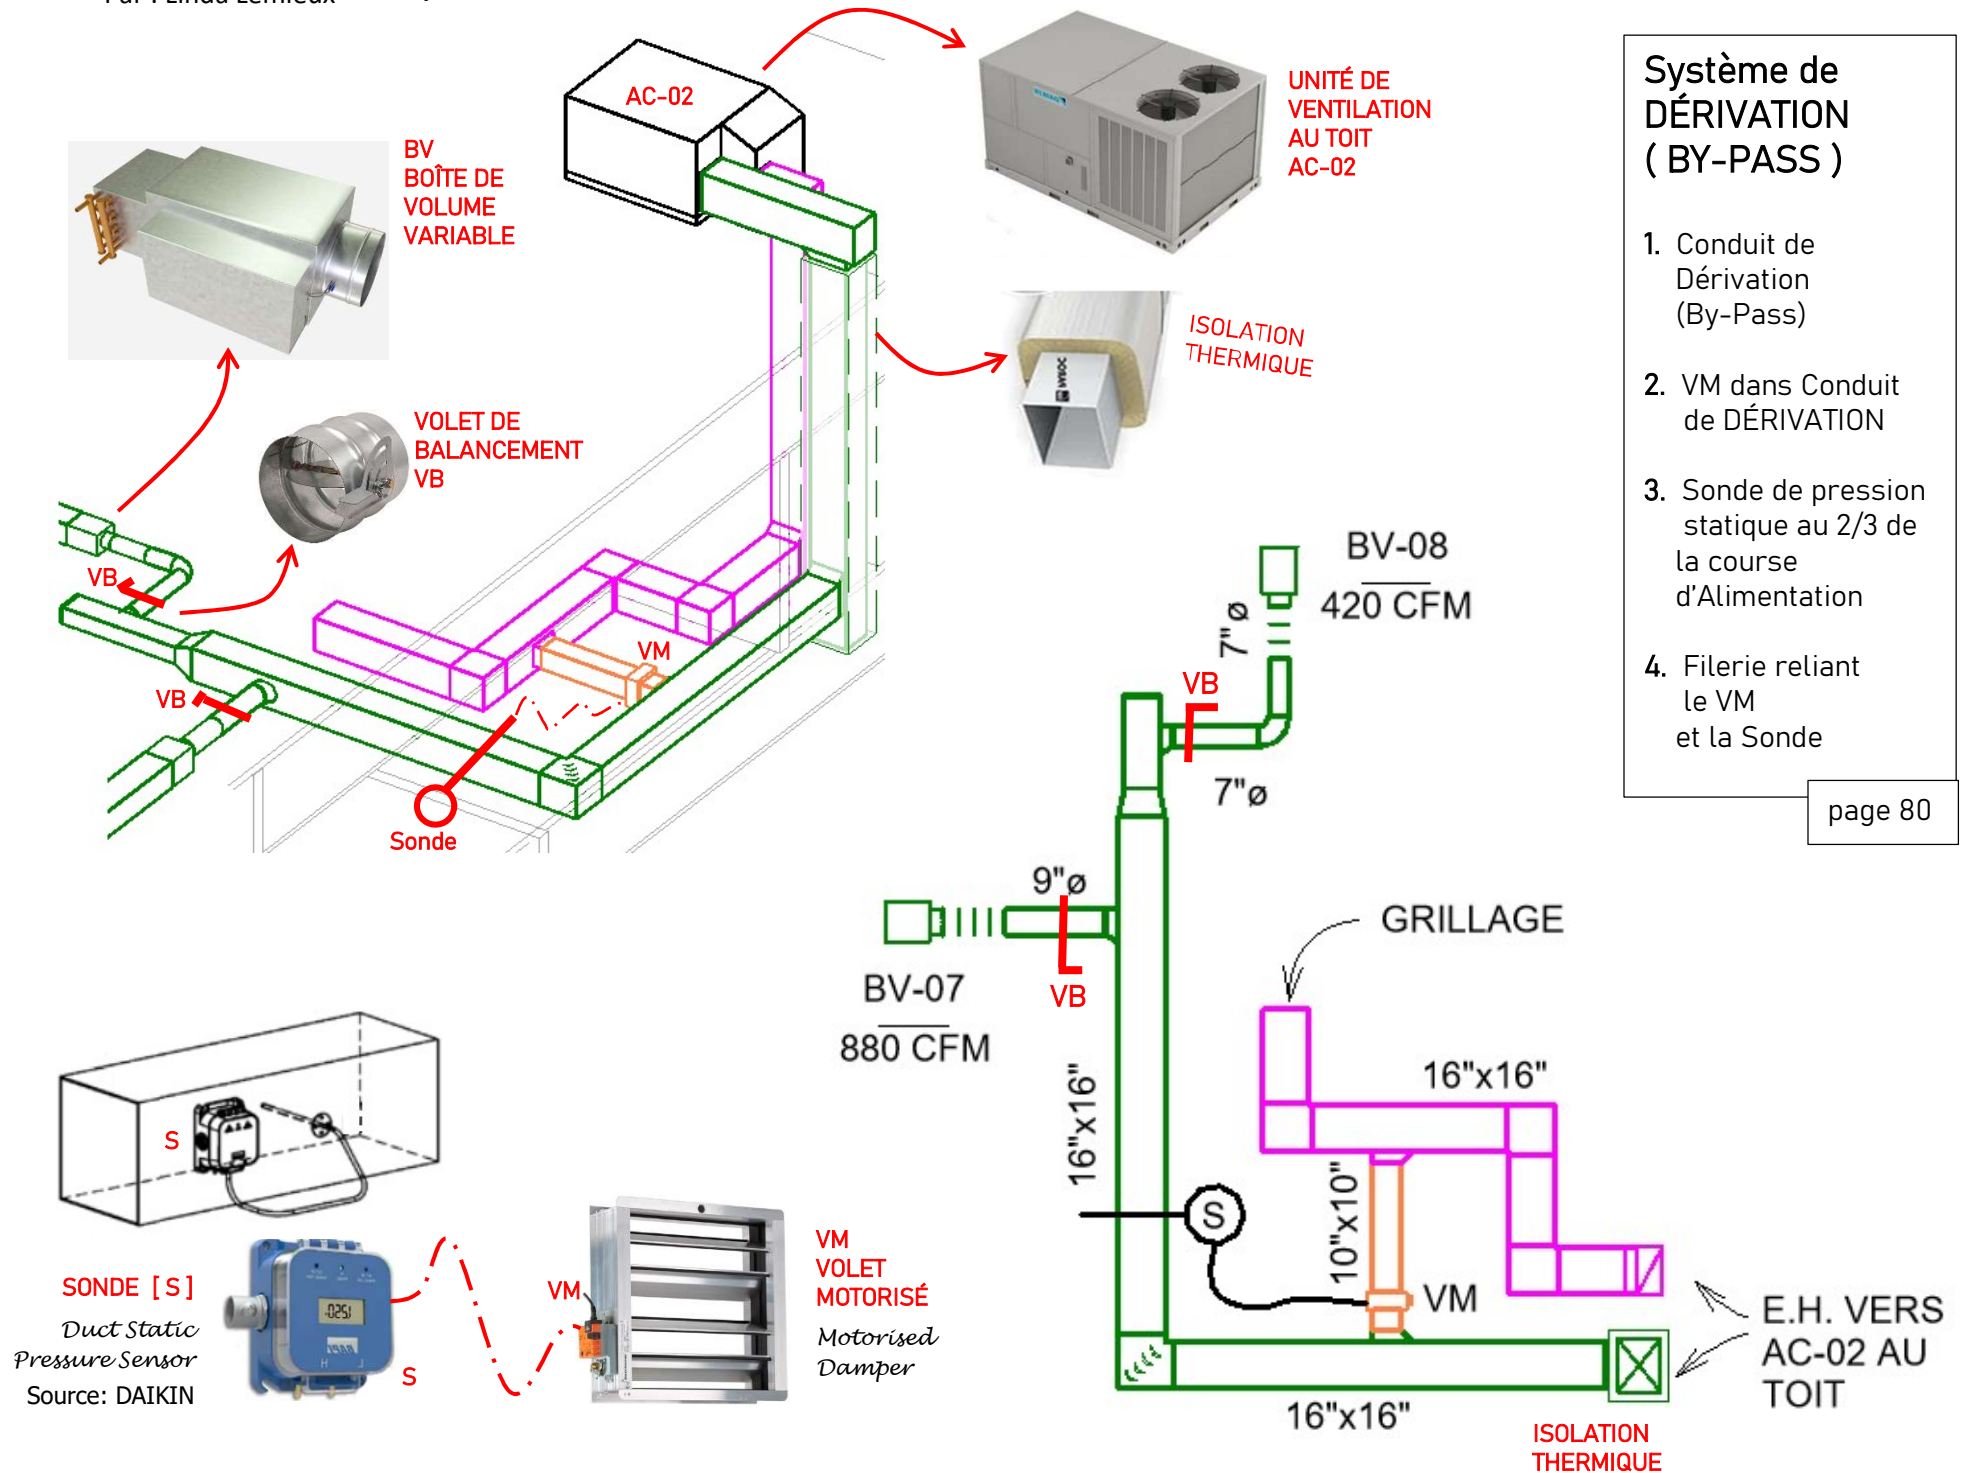

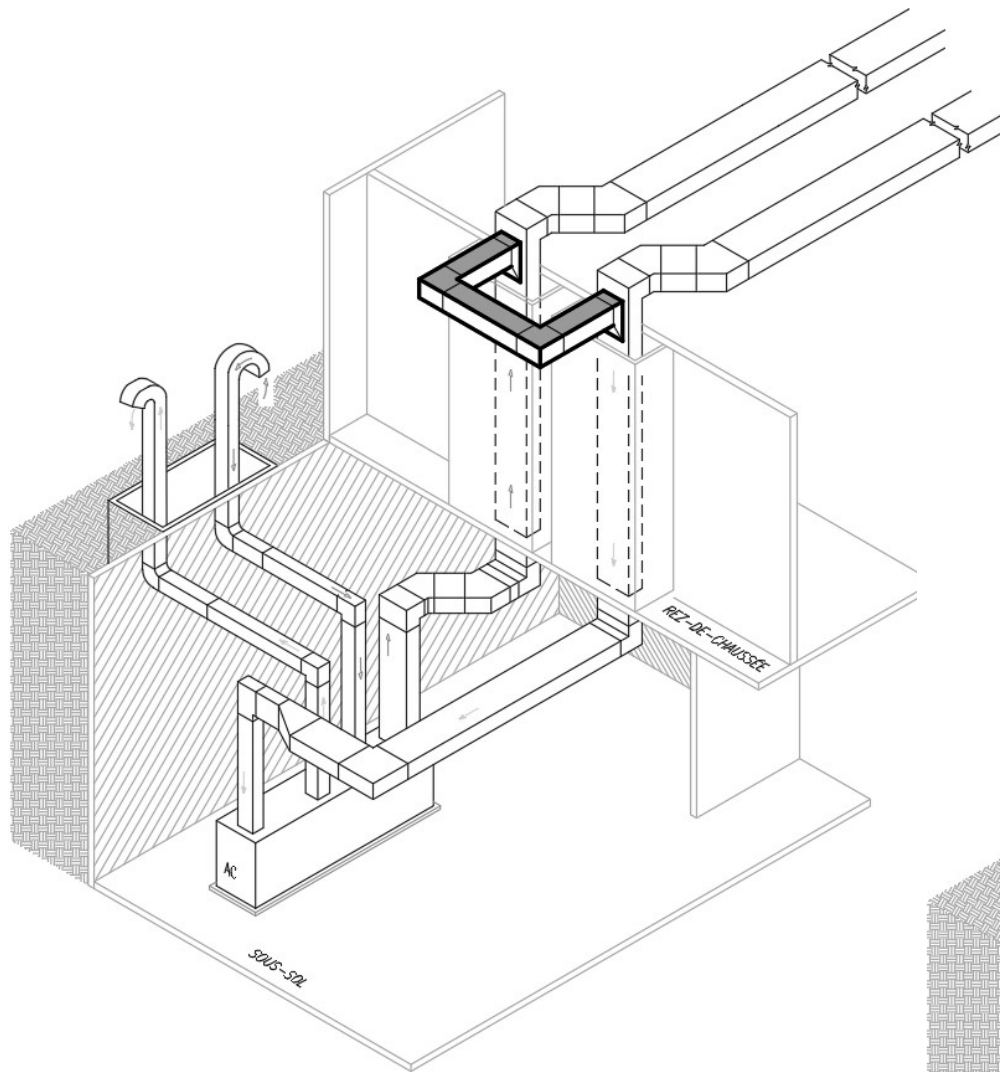


Système de DÉRIVATION (BY-PASS)

1. Conduit de Dérivation (By-Pass)
2. VM dans Conduit de DÉRIVATION
3. Sonde de pression statique au 2/3 de la course d'Alimentation
4. Filerie reliant le VM et la Sonde

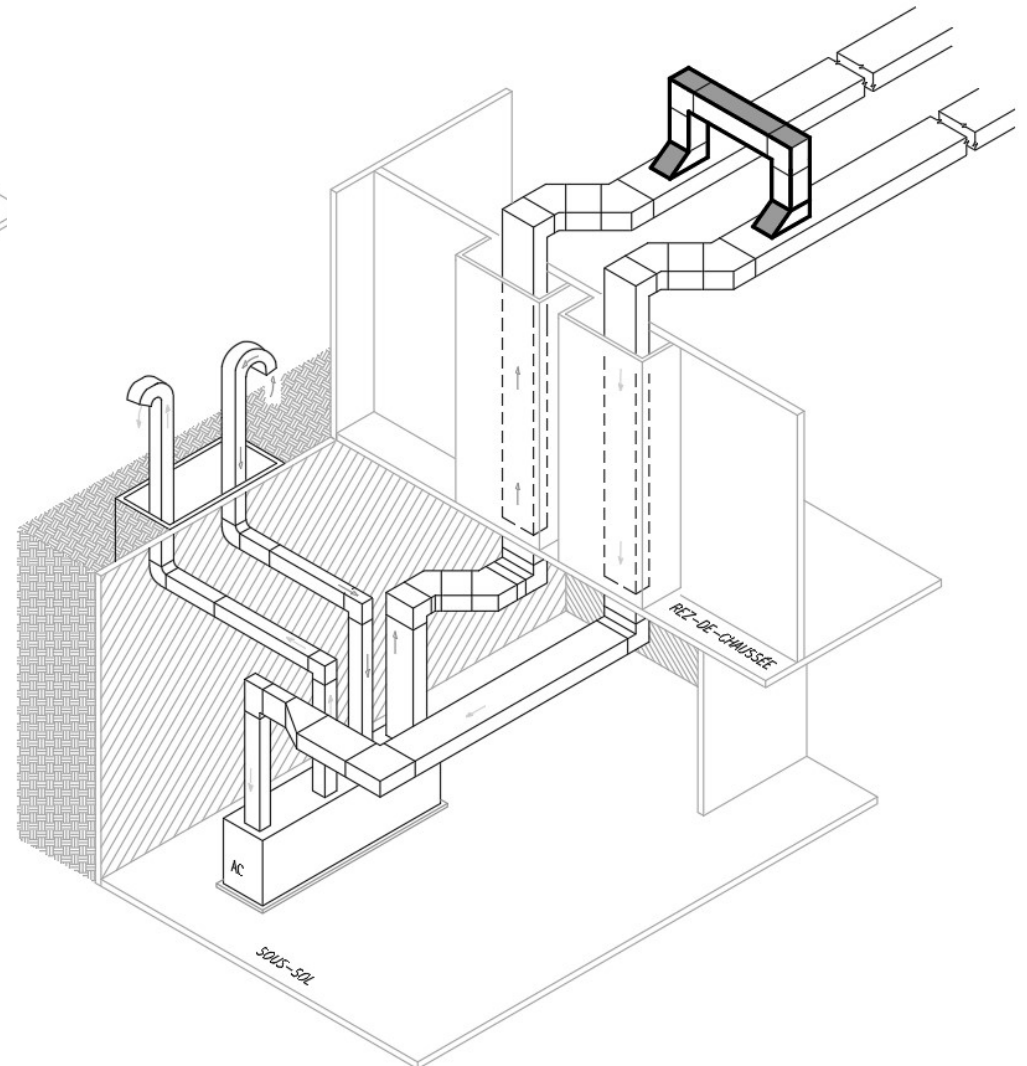

AUBES DIRECTIONNELLES

1. Dans coudes carrés 90° seulement
2. Réseaux d'Alimentation & Air frais seulement

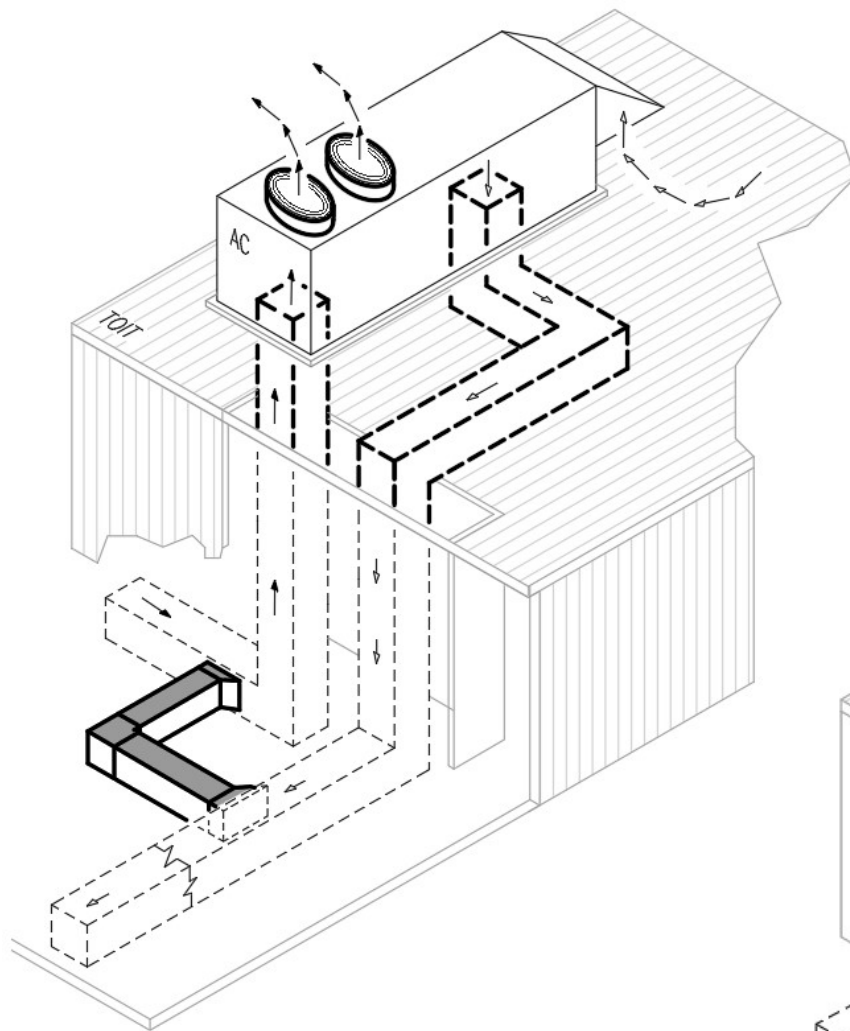


AUBES DIRECTIONNELLES


1. Dans coudes carrés 90° seulement
2. Réseaux d'Alimentation & Air frais seulement

Système de DÉRIVATION (BY-PASS)

1. Conduit de Dérivation (By-Pass)
2. VM dans Conduit de DÉRIVATION
3. Sonde de pression statique au 2/3 de la course d'Alimentation
4. Filerie reliant le VM et la Sonde

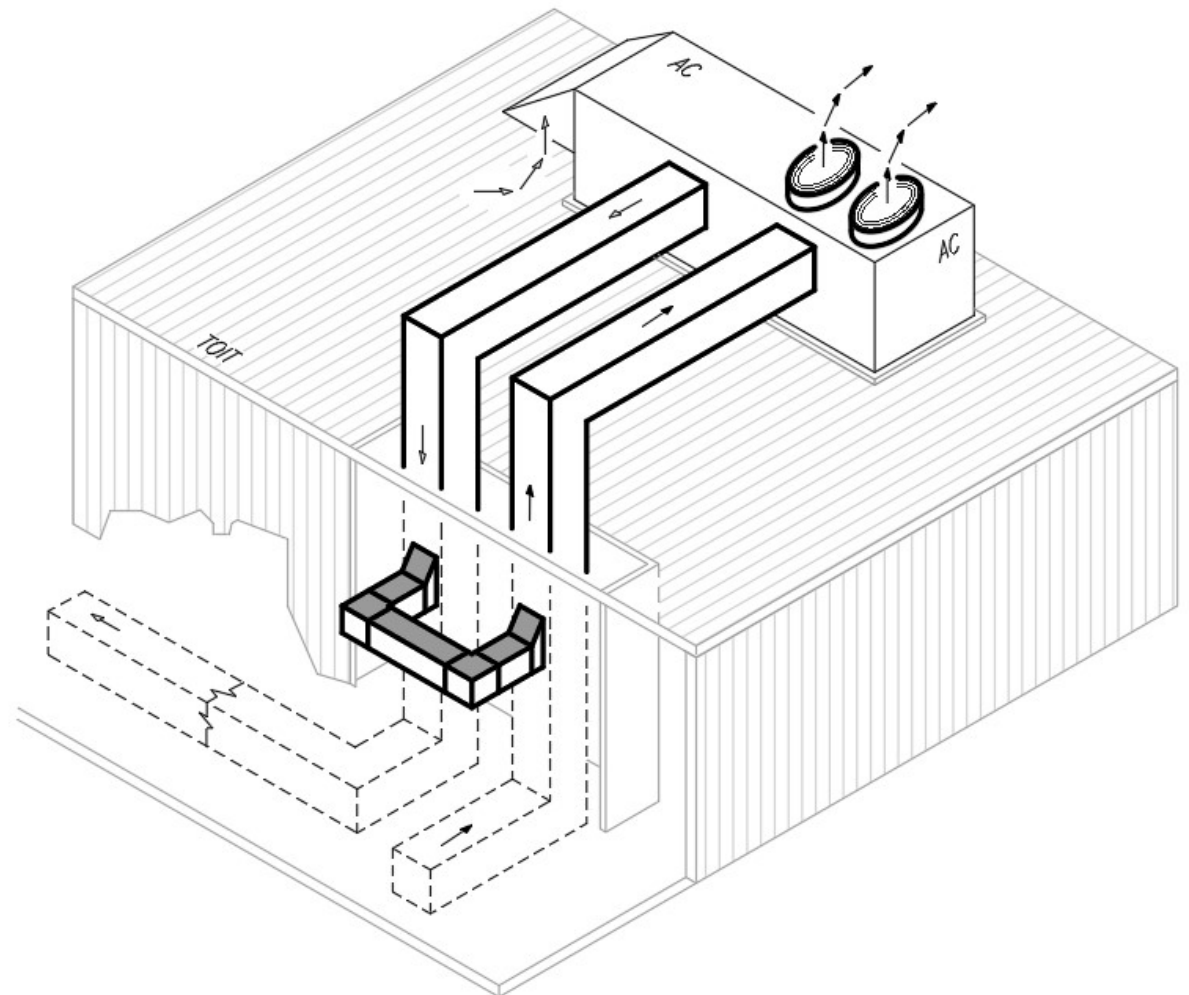

(page 80) COMPOSANTES & ACCESSOIRES

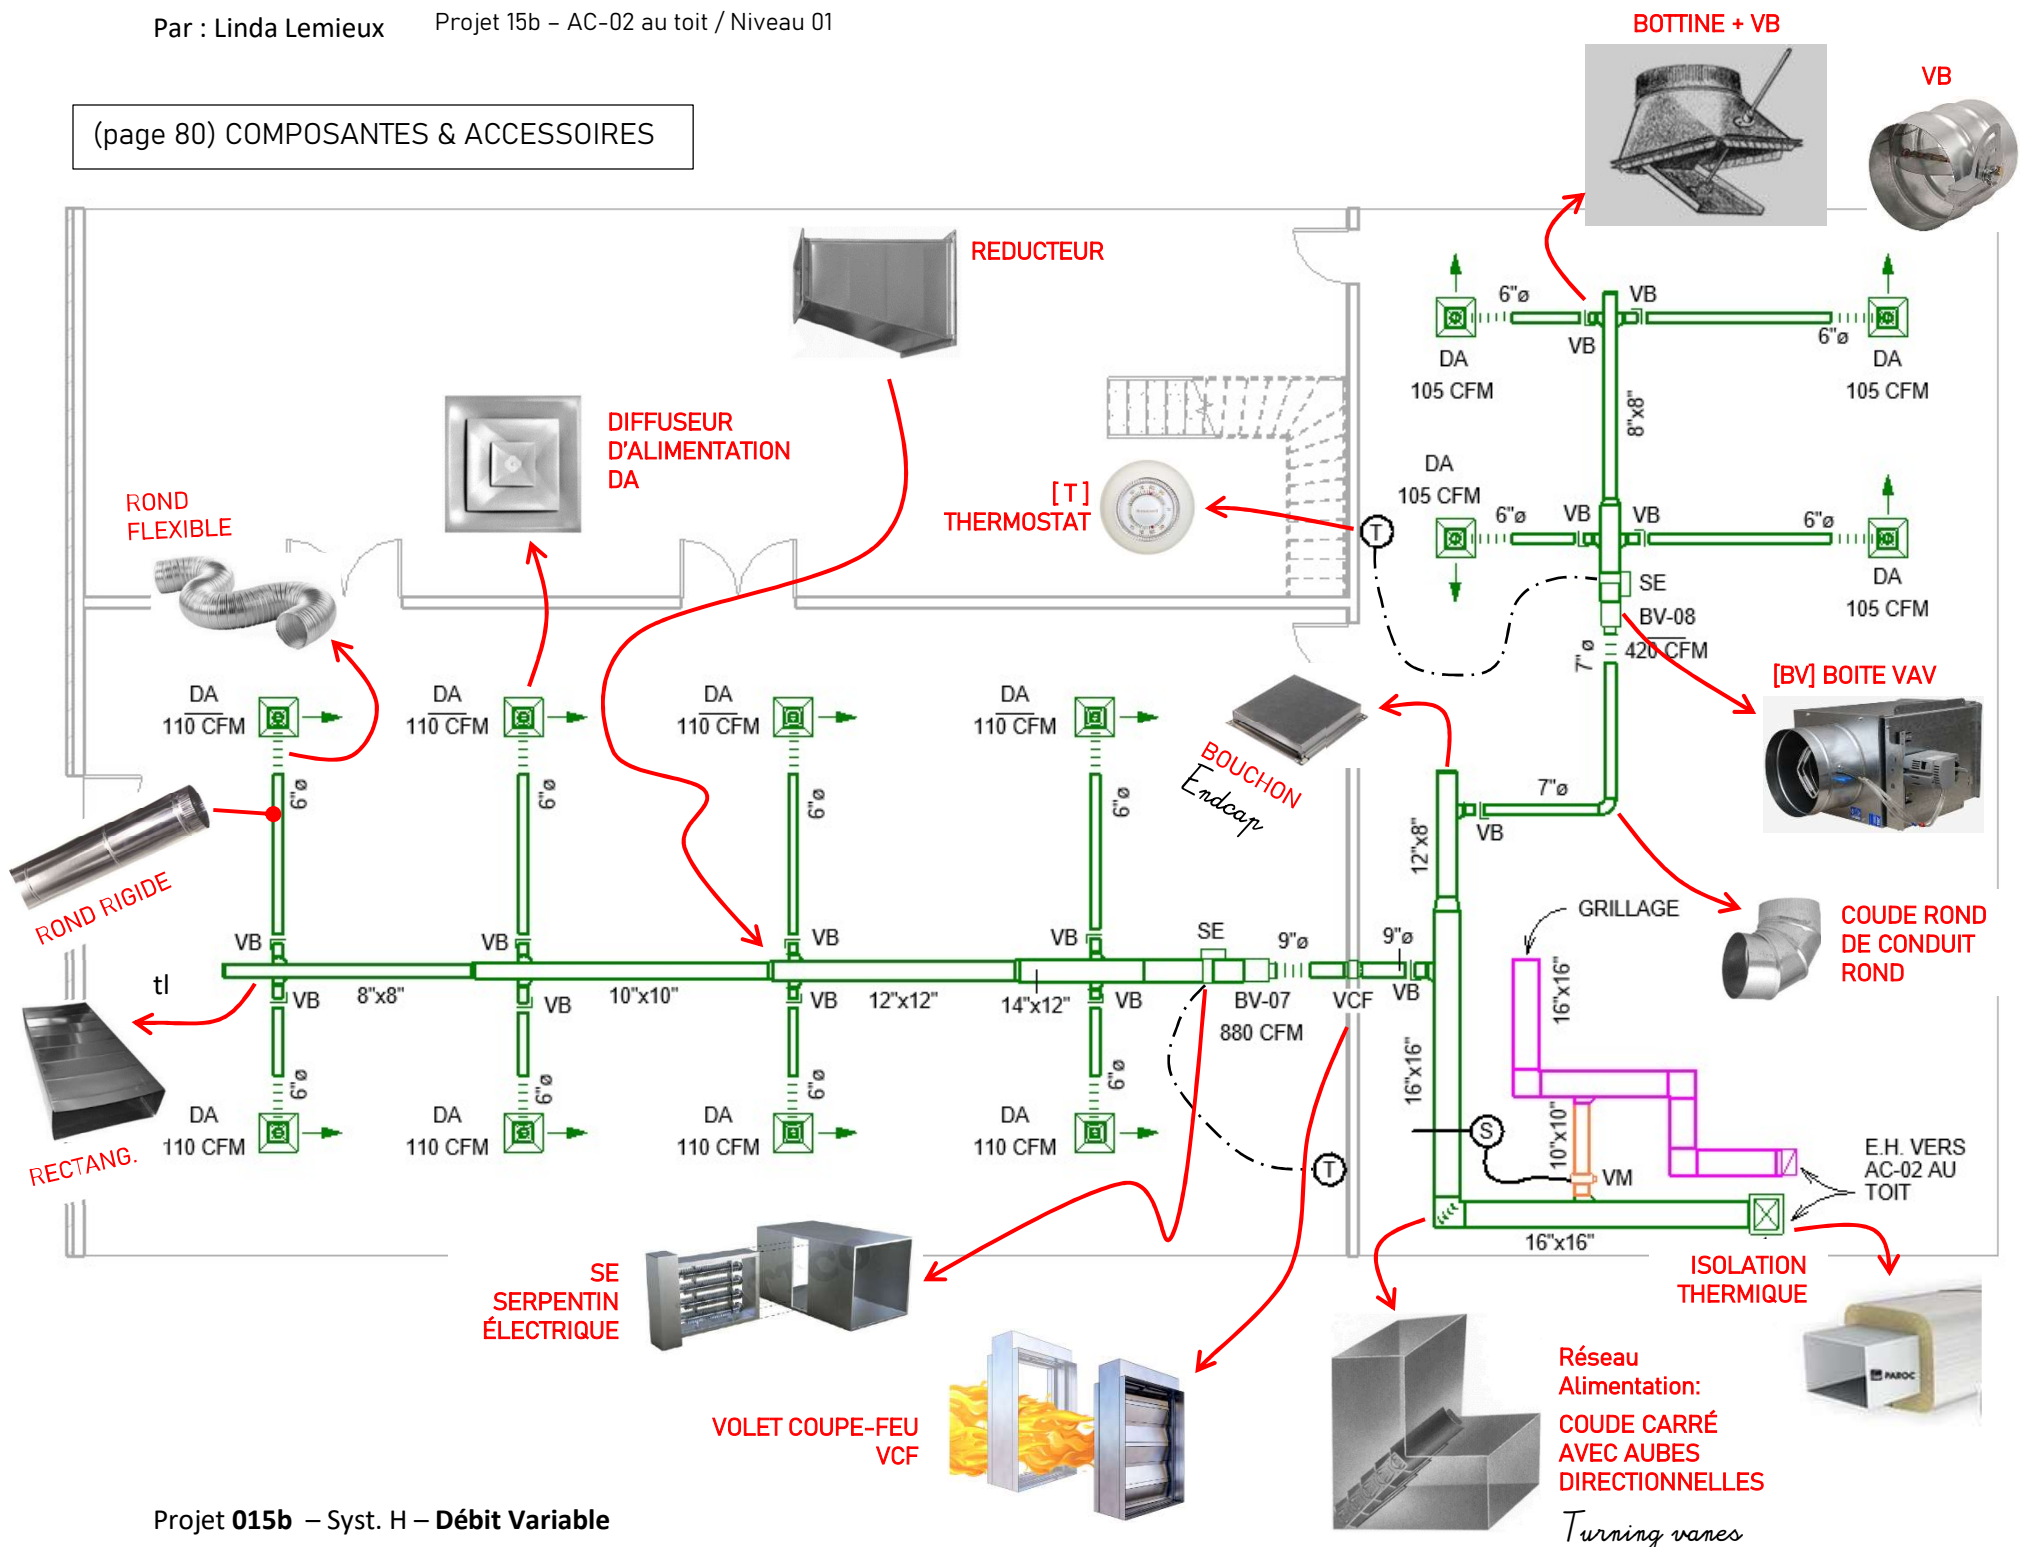

TRANSFERT D'AIR - (situation) page 80

